


浄水水質検査結果表

令和2年度

御代田町建設水道課上下水道工務係

水道法に基づく水質基準項目の検査頻度

#####

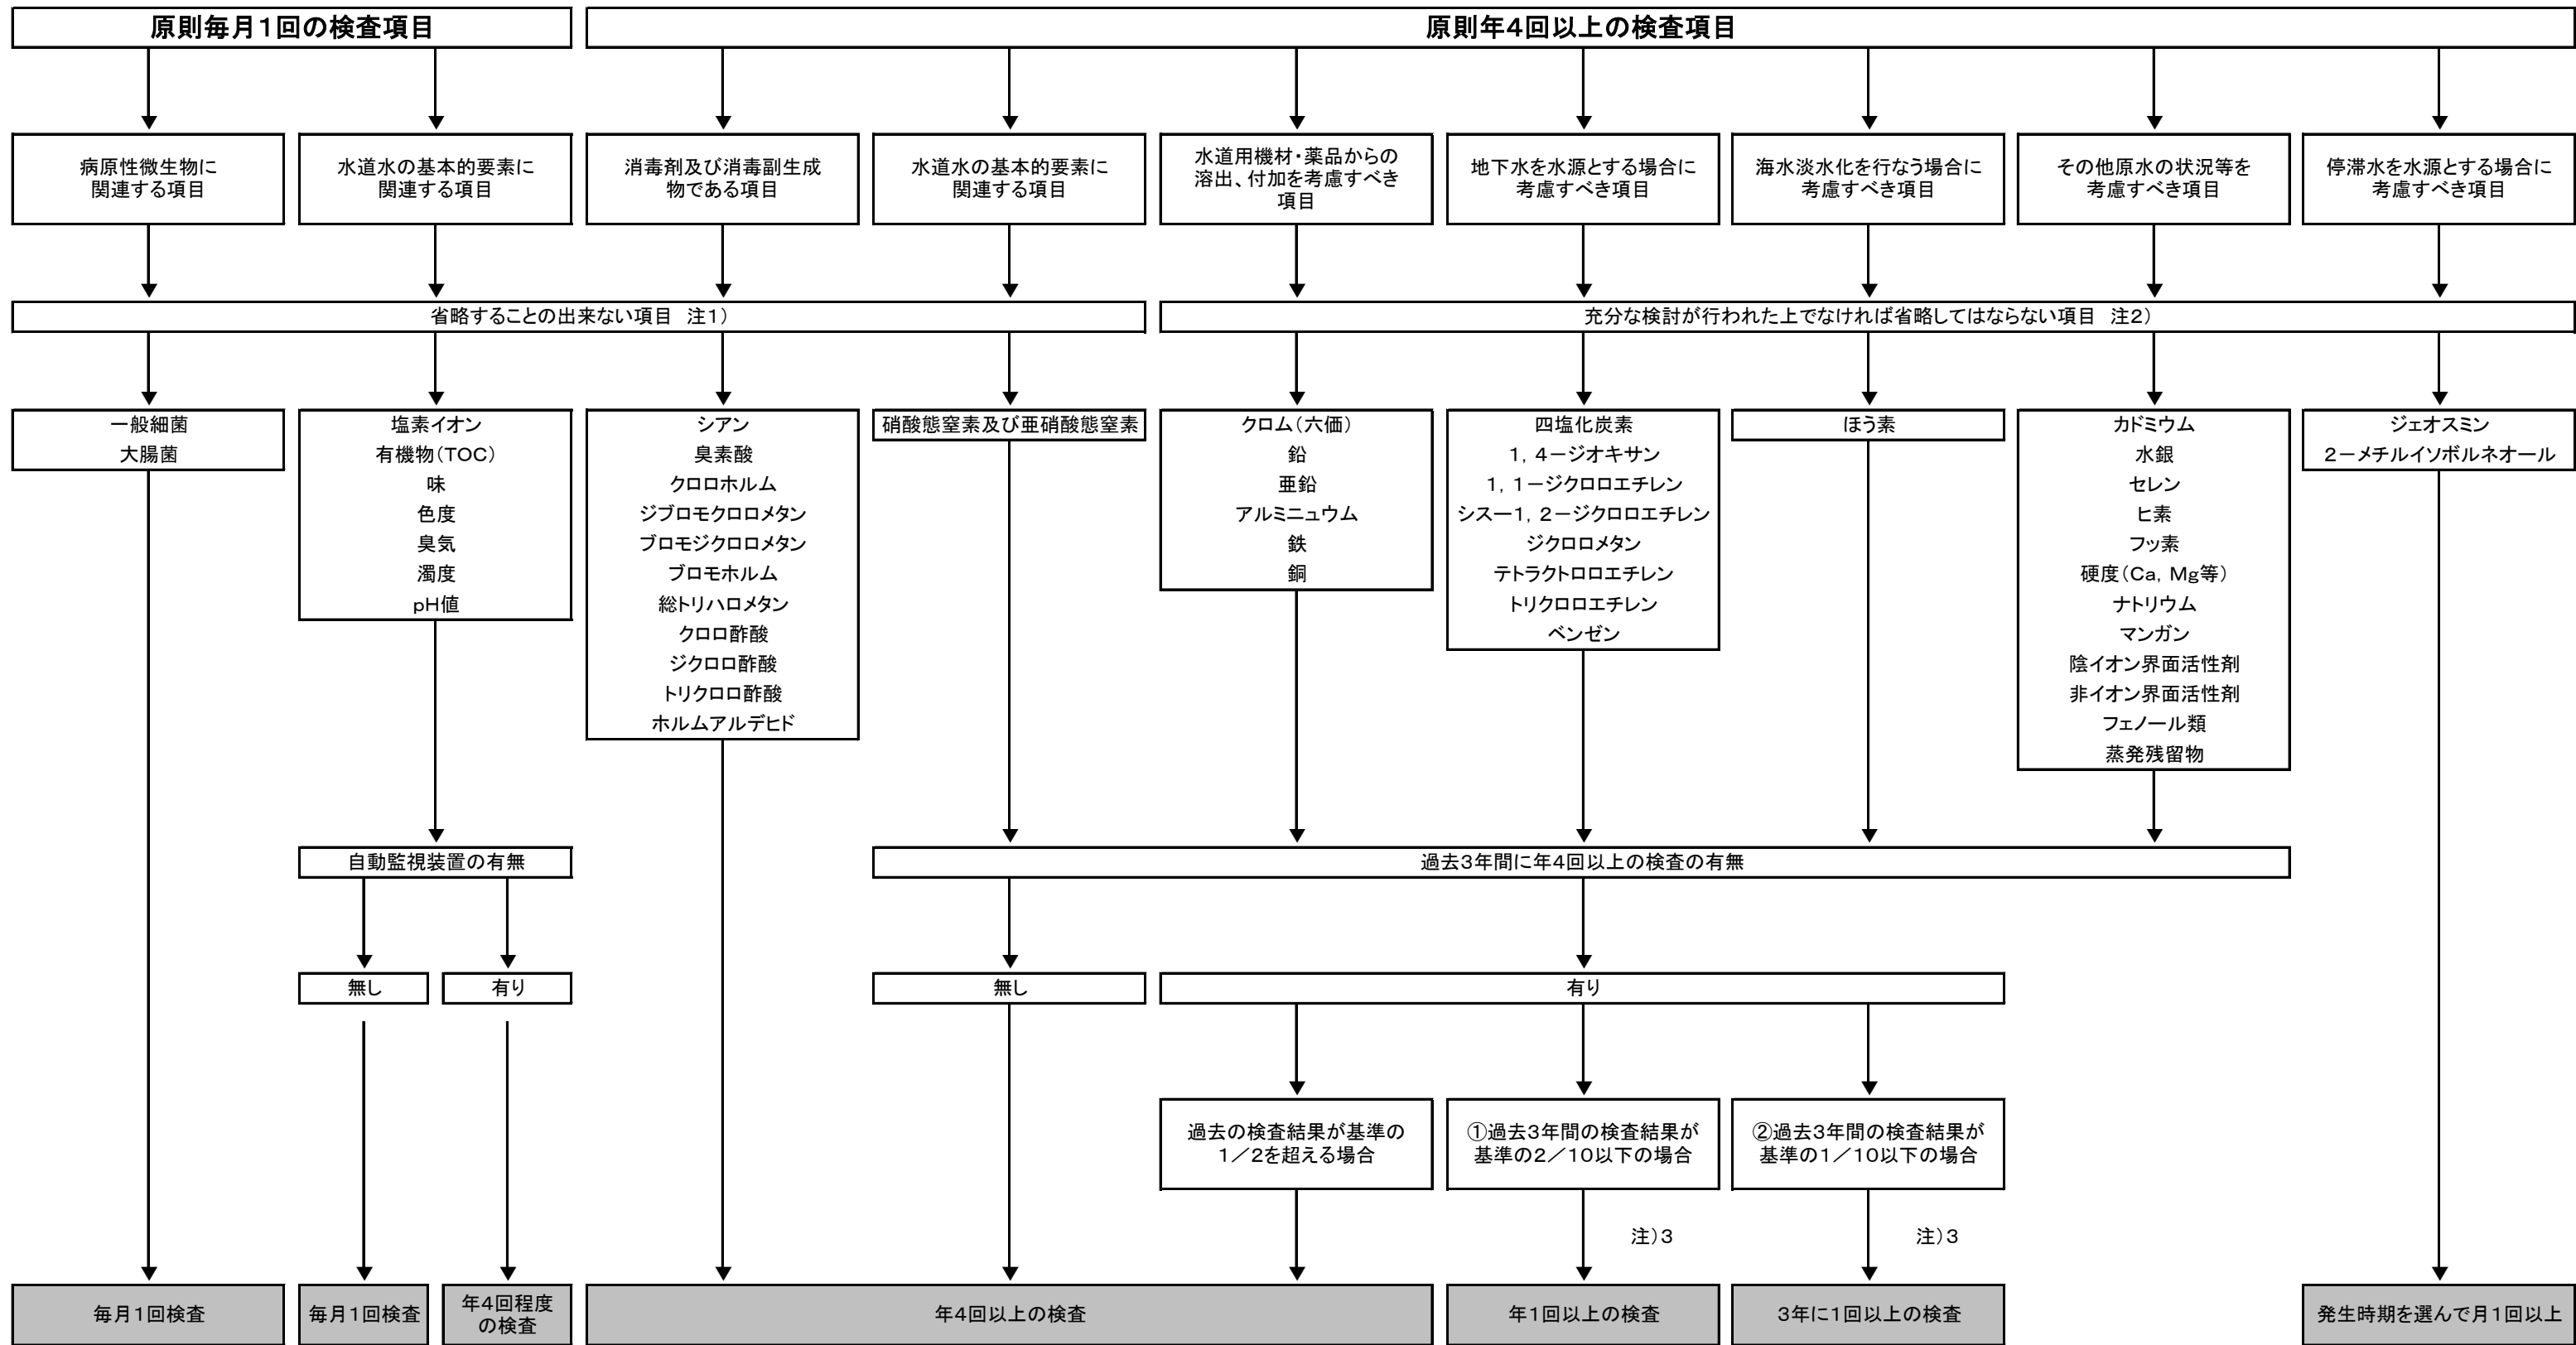

注1): 臭酸素については、オゾン処理又は次亜塩素酸処理を行っている場合に限る。

注2): 過去に基準の1/2を超えて検出されることがなく、検査の必要がないことが明らかに認められる項目については省略することが可能。

注3): 水源の変更、新たな汚染のおそれ、浄水処理方法を変更した場合及び、①では検査結果が基準の2/10、②では1/10を超えた場合は適用しない。

【事業名称及び採水箇所名等】

(R2年度)

御代田小沼水道事業(塩野配水池)【採水場所:北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794-6】

検査項目(色付セル=省略不可能項目)		基準値	令和2年度 検査結果												最大値と最小値	
			4月20日 (1)	5月14日 (2)	6月11日 (3)	7月9日 (4)	8月6日 (5)	9月9日 (6)	10月6日 (7)	11月5日 (8)	12月9日 (9)	1月12日 (10)	2月3日 (11)	3月3日 (12)	最大値	最小値
			(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(単位等)	(結果値)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)		
1	一般細菌	100個/ml 以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00005 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001	0.0001
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.004 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
10	シアン化物イオン及び塩化シア	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.46 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.46	0.46
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.09 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.09	0.09
13	砒素及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.1 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.10	0.10
14	塩化炭素	0.002mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	mg/l 未満	0.06 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l 未満	mg/l 未満	0.06	0.06
22	クロ酢酸	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	0.002	0.002
23	クロホルム	0.06mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0005 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0003 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0002 mg/l	mg/l 未満	0.0005	0.0001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	0.002	0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0004 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0004 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0004 mg/l	mg/l 未満	0.0004	0.0001
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	0.001	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l 未満	0.0002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0015 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0011 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	0.0015	0.0002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0004 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0006 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0003 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0004 mg/l	mg/l 未満	0.0006	0.0001
30	ブromホルム	0.09mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001	0.0001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01	0.01
35	銅及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	7 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	7.00	7.00
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01	0.01
37	マンガ	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	2.4 mg/l	mg/l	2.4 mg/l	2.5 mg/l	2.4 mg/l	2.4 mg/l	2.3 mg/l	2.4 mg/l	2.4 mg/l	2.4 mg/l	2.3 mg/l	2.5 mg/l	2.5	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	50 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	57.0 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	57.0	50.0
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	mg/l 未満	120 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	123 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	130 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	107 mg/l	mg/l 未満	130.0	107.0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.02 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0	0.0
42	シオキサミン	0.00001mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000001	0.000001
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.01	0.01
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001	0.001
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1	1
51	濁度	2度以下	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05	0.05
総合判定(水質基準適合の良否)			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

【事業名称及び採水箇所名等】(R2年度)
御代田小沼水道事業(御代田第2配水池)【採水場所:北佐久郡御代田町大字御代田4108-466】

検査項目(色付セル=省略不可能項目)		基準値	令和2年度 検査結果												最大値と最小値														
			4月20日	(1)	5月14日	(2)	6月11日	(3)	7月10日	(4)	8月6日	(5)	9月9日	(6)	10月6日	(7)	11月5日	(8)	12月9日	(9)	1月12日	(10)	2月3日	(11)	3月3日	(12)	最大値	最小値	
			(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)			
1	一般細菌	100個/ml 以下	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	1	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	1	個/ml	0	個/ml	1	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l 未満	0.003mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0000	0.0000		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	mg/l 未満	0.18 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.18 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.16 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.17 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.18 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.18	0.16		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	0.3 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.3 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.2 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.2 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.30 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.30	0.20			
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	mg/l 未満	0.06 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06	0.06		
22	クロ酢酸	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002	0.002		
23	クロホルム	0.06mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001	0.0001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002	0.002		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l 未満	0.0002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0003 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0003 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0003 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0003	0.0002		
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001	0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l 未満	0.0007 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0011 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0007 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0011 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0011	0.0002		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001	0.0001		
30	ブromoホルム	0.09mg/l 以下	mg/l 未満	0.0005 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0008 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0006 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0005 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0008 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0008	0.0005		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008	0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
35	銅及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満																										

【事業名称及び採水箇所名等】(R2年度)
御代田小沼水道事業(一里塚配水池)【採水場所:北佐久郡御代田町大字馬瀬口1670-18】

検査項目(色付セル=省略不可能項目)		基準値		令和2年度 検査結果												最大値と最小値															
				4月20日	(1)	5月14日	(2)	6月11日	(3)	7月10日	(4)	8月6日	(5)	9月9日	(6)	10月6日	(7)	11月5日	(8)	12月9日	(9)	1月12日	(10)	2月3日	(11)	3月3日	(12)				
				(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	(結果値)	(単位等)	2	0		
1	一般細菌	100個/ml 以下		0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	2	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	不検出	不検出
2	大腸菌	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000	0.000	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00005	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	0.0001	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	0.01mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.004	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.05mg/l 以下		mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.87	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下		mg/l	未満	0.18	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.18	mg/l	未満	mg/l	未満	0.18	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.18	mg/l	未満	mg/l	未満	0.18	0.18	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下		mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.4	mg/l	未満	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	mg/l	未満	0.40	0.30	
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000	0.000
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
21	塩素酸	0.6mg/l 以下		mg/l	未満	0.06	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.06	mg/l	未満	mg/l	未満	0.06	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.08	mg/l	未満	mg/l	未満	0.08	0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下		mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	0.0001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		mg/l	未満	0.0003	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0004	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0002	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0004	0.0001	
26	臭素酸	0.01mg/l 以下		mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		mg/l	未満	0.0009	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.0016	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0013	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0008	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0016	0.0008	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下		mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	0.0001	
30	ブromoホルム	0.09mg/l 以下		mg/l	未満	0.0006	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.0011	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0009	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0006	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0011	0.0006	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		mg/l	未満	0.008	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.008	mg/l	未満	mg/l	未満	0.008	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.008	mg/l	未満	mg/l	未満	0.008	0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.03	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.03	0.03	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	0.01	
35	銅及びその化合物	1mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	27	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	27.00	27.00	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
38	塩化物イオン	200mg/l 以下		32.2	mg/l	35.1	mg/l	36.2	mg/l	37.3	mg/l	35.7	mg/l	36.5	mg/l	33.2	mg/l	34	mg/l	32.3	mg/l	34.8	mg/l	34.3	mg/l	36.3	mg/l	37.3	32.3		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下		mg/l	未満	196.0	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	177.0	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	171.0	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	173.0	mg/l	mg/l	未満	196.0	171.0		
40	蒸発残留物	500mg/l 以下		mg/l	未満	331	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	376	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	344	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	320	mg/l	mg/l	未満	376.0	320.0		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.02	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0	0.0	
42	ジオキシシン	0.00001mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000001	0.000001	
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000001	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.005	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	0.01	
45	フェノール類	0.005mg/l 以下		mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0005	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	0.001	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下		0.3	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	0.3	mg/l	未満	0.3	0.3		
47	pH値	5.8～8.6		6.9		6.9		6.8		6.8		6.9		6.8		6.9		6.9		6.8		6.9		7.0		7.0		7.0	6.8		
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下		1	度	未満	1	度	未満	1																					

令和2年度 検査結果																	最大値と最小値	
検査項目(色付セル=省略不可能項目)		基準値	4月20日 (1) (結果値) (単位等)	5月14日 (2) (結果値) (単位等)	6月11日 (3) (単位等)	7月10日 (4) (結果値) (単位等)	8月6日 (5) (結果値) (単位等)	9月9日 (6) (結果値) (単位等)	10月6日 (7) (結果値) (単位等)	11月5日 (8) (結果値) (単位等)	12月9日 (9) (結果値) (単位等)	1月12日 (10) (結果値) (単位等)	2月3日 (11) (結果値) (単位等)	3月3日 (12) (結果値) (単位等)			最大値	最小値
1	一般細菌	100個/ml 以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	1 個/ml	1	0		
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0000	0.0000		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	0.00	0.00		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	mg/l 未満	0.18 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.17 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.18 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.17 mg/l	mg/l 未満	0.18	0.17		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	0.3 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.3 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.3 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.3 mg/l	mg/l 未満	0.30	0.30		
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
17	ジクロロタン	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	mg/l 未満	0.06 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.06 mg/l	mg/l 未満	0.06	0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	0.002	0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	0.0001	0.0001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	0.002	0.002		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l 未満	0.0004 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0005 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0004 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0003 mg/l	mg/l 未満	0.0005	0.0003		
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	0.001	0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l 未満	0.0011 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0016 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0013 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l	mg/l 未満	0.0016	0.0010		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.002 mg/l	mg/l 未満	0.00	0.00		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0001 mg/l	mg/l 未満	0.0001	0.0001		
30	ブromoホルム	0.09mg/l 以下	mg/l 未満	0.0007 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0011 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0009 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0007 mg/l	mg/l 未満	0.0011	0.0007		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	mg/l 未満	0.008 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	0.008 mg/l	mg/l 未満	0.008	0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
35	銅及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	27 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	27.00	27.00		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	31.2 mg/l	34.6 mg/l	36.0 mg/l	39.0 mg/l	34.7 mg/l	34.5 mg/l	32.4 mg/l	33.5 mg/l	32 mg/l	32 mg/l	32.3 mg/l	32.7 mg/l	39.0	32.0		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	mg/l 未満	193.0 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	175.0 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	170.0 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	169.0 mg/l	mg/l 未満	175.0	169.0		
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	mg/l 未満	328.0 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	358 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	332 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	318 mg/l	mg/l 未満	358.0	318.0		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0	0.0		
42	ジオキシシン	0.00001mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000000	0.000000		
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000000	0.000000		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00		
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3 mg/l 未満	0.3	0.3		
47	pH値	5.8～8.6	6.9	7	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.7		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1	1		
51	濁度	2度以下	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05 度 未満	0.05	0.05		
総合判定(水質基準適合の良否)			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和2年度 検査結果																	最大値と最小値												
検査項目(色付セル=省略不可能項目)		基準値	4月20日 (結果値) (単位等)	(1) (結果値) (単位等)	5月19日 (結果値) (単位等)	(2) (結果値) (単位等)	6月17日 (結果値) (単位等)	(3) (結果値) (単位等)	7月14日 (結果値) (単位等)	(4) (結果値) (単位等)	8月27日 (結果値) (単位等)	(5) (結果値) (単位等)	9月14日 (結果値) (単位等)	(6) (結果値) (単位等)	10月14日 (結果値) (単位等)	(7) (結果値) (単位等)	11月18日 (結果値) (単位等)	(8) (結果値) (単位等)	12月15日 (結果値) (単位等)	(9) (結果値) (単位等)	1月19日 (結果値) (単位等)	(10) (結果値) (単位等)	2月8日 (結果値) (単位等)	(11) (結果値) (単位等)	3月10日 (結果値) (単位等)	(12) (結果値) (単位等)	最大値	最小値	
1	一般細菌	100個/ml 以下	0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0 個/ml		0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0002 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.000	0.000	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00005 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0001	0.0001	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.004 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	0.001	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.001	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.001	mg/l 未満		0.00	0.00	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.26 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.26	0.26	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.05 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.05	0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.1 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.10	0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.000	0.000	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.005 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01	0.01	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0002 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.09 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.08	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.07	mg/l 未満		0.09	0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.002 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		0.002	0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	mg/l 未満	0.0008	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0006 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0016	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0007	mg/l 未満		0.0016	0.0006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.002 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		0.002	0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l 未満	0.0003	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0004 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0003	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0003	mg/l 未満		0.0004	0.0003	
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	0.001	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0027	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.001	mg/l 未満		0.003	0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l 未満	0.0018	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0023 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0018	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0016	mg/l 未満		0.0023	0.0016	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.002 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.002	mg/l 未満		0.00	0.00	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	mg/l 未満	0.0007	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0008 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0008	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0006	mg/l 未満		0.0008	0.0006	
30	ブromoホルム	0.09mg/l 以下	mg/l 未満	0.0001	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.0001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0001	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.0001	mg/l 未満		0.0001	0.0001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	mg/l 未満	0.008	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.008 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.008	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	0.008	mg/l 未満		0.008	0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01	0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01	0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01	0.01	
35	銅及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.01	0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		9 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		9.00	9.00	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.001 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.00	0.00	
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	1.8 mg/l 未満		1.7 mg/l 未満		1.8 mg/l 未満		1.8 mg/l 未満		1.9 mg/l 未満		1.9 mg/l 未満		1.9 mg/l 未満		1.8 mg/l 未満		1.9 mg/l 未満		2.0 mg/l 未満		2.0 mg/l 未満		1.8 mg/l 未満		1.8 mg/l 未満	2.0	1.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	mg/l 未満		105.0 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		100.0 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	103.0	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	103	mg/l 未満		105.0	100.0	
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	mg/l 未満		182 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		183 mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	165	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満	179	mg/l 未満		183.0	165.0	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		mg/l 未満		0.02 mg/l 未満		mg/l 未満																

令和2年度 検査結果																最大値と最小値													
検査項目(色付セル=省略不可能項目)	基準値	4月20日	(1)	5月19日	(2)	6月17日	(3)	7月14日	(4)	8月27日	(5)	9月14日	(6)	10月14日	(7)	11月18日	(8)	12月15日	(9)	1月19日	(10)	2月8日	(11)	3月10日	(12)	最大値	最小値		
		(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	最大値	最小値		
1 一般細菌	100個/ml 以下	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	1	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	0	個/ml	1	0
2 大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000	0.000	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00005	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	0.0001	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
8 六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.004	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.05mg/l 以下	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.001	mg/l	未満	mg/l	0.001	mg/l	未満	0.001	mg/l	未満	mg/l	0.00	0.00	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.14	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.14	0.14	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.21	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.21	0.21	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.1	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.10	0.10	
14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000	0.000	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.005	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	0.01	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0002	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
20 ベンゼン	0.01mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00	0.00	
21 塩素酸	0.6mg/l 以下	mg/l	未満	0.06	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.06	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.1	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.06	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.10	0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.02	0.002	
23 クロホルム	0.06mg/l 以下	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.0001	0.0001	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.002	0.002	
25 ジプロクロロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l	未満	0.0003	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0003	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.0003	0.0001	
26 臭素酸	0.01mg/l 以下	mg/l	未満	0.001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.06	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.060	0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	mg/l	未満	0.001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0014	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.00012	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.0014	0.0001	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.002	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.00	0.00	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.0001	0.0001	
30 ブロモホルム	0.09mg/l 以下	mg/l	未満	0.0007	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0008	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.0001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.0010	0.0001	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	mg/l	未満	0.008	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.008	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.008	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	0.008	mg/l	mg/l	未満	mg/l	0.008	0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.01	0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.01	0.01	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.01	0.01	
35 銅及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.01	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.01	0.01	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	10	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	10.00	10.00	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.001	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.00	0.00	
38 塩化物イオン	200mg/l 以下	46.7	mg/l	48.7	mg/l	48.7	mg/l	50.1	mg/l	43.3	mg/l	47.2	mg/l	45.5	mg/l	46.3	mg/l	46.5	mg/l	48.6	mg/l	47	mg/l	47.4	mg/l	50.1	43.3		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	180	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	180.0	180.0	
40 蒸発残留物	500mg/l 以下	mg/l	未満	415	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	398.0	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	408	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	403	mg/l	mg/l	未満	mg/l	408.0	398.0	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.02	mg/l	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	0.0	0.0	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	mg/l	未満	0.000001	mg/l	mg/l																	

(R2年度)

御代田小沼水道事業(御代田第1配水池)【採水場所:北佐久郡御代田町大字塩野3310-1】

検査項目(色付セル=省略不可能項目)		基準値	令和2年度 検査結果												最大値と最小値											
			4月20日 (1)		5月19日 (2)		6月17日 (3)		7月14日 (4)		8月27日 (5)		9月14日 (6)		10月14日 (7)		11月18日 (8)		12月15日 (9)		1月19日 (10)		2月8日 (11)		3月10日 (12)	
			(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	(結果値) (単位等)	最大値
1	一般細菌	100個/ml 以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.0000	0.0000
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.00	0.00
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	mg/l 未満	0.21 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.21 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.21 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.21 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.21	0.21
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	mg/l 未満	0.4 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.4 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.4 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.4 mg/l	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.40	0.40
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	0.000	0.000
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満	mg/l 未満																				